


ALLEGATO - B -

SISTEMI COORDINATI PER L'ARREDO URBANO DELLE
AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AD USO DEI
PUBBLICI ESERCIZI DELLA CITTA' STORICA.

A) - ELEMENTI DI COPERTURA


A1 - Ombrelloni

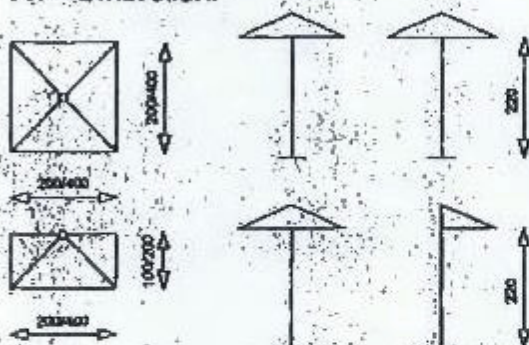

Ombrelloni di tipo
tradizionale: fusto in
legno naturale o
alluminio. Tela grezza
chiara. Senza mantovana.


Eventuali tiranti e/o strutture
mobili non devono essere
collocati a meno di 2,20 m
dal piano di calpestio.

A2 - Tende

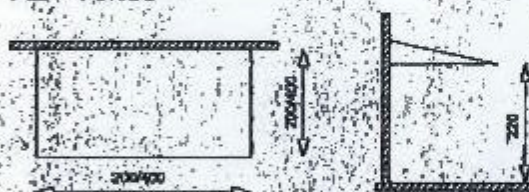


Tende in aggetto da
muro. A pacchetto o a
rullo. Tela grezza.
Mantovana solo frontale.

Eventuali tiranti e/o strutture
mobili non devono essere
collocati a meno di 2,20 m
dal piano di calpestio.

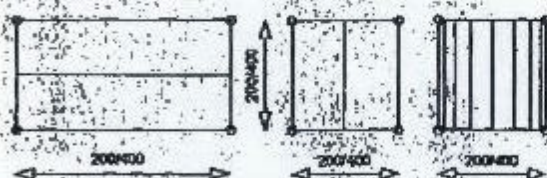

Tende autoportanti a
pacchetto o a rullo.
Montanti in legno o
alluminio. Copertura in
tela grezza. Mantovana
solo frontale.

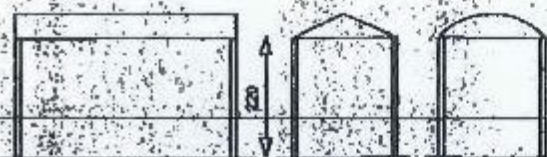


ALLEGATO - B -

SISTEMI COORDINATI PER L'ARREDO URBANO DELLE
AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AD USO DEI
PUBBLICI ESERCIZI DELLA CITTÀ STORICA.


B) - ELEMENTI DI BASE

B1 - Pannellature

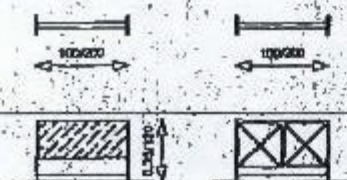

Elemento di
perimetrazione con
struttura autoportante in
lamiera sagomata,
alluminio o legno.
Pannello in vetro di
sicurezza, in grigliato di
metallo o legno.
Elemento di base opaco
altezza min. 0,35.

B2 - Fioriere e dissuasori

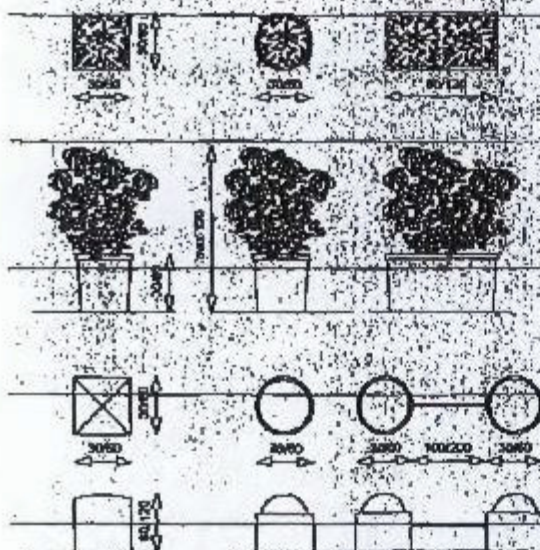


Vasi e fioriere solo se
usati in modo
puntiforme. Elementi
contenitori delle piante
in tipo cotto o in
strutture metalliche.
Piante di altezza non
superiore a m 1,30 e
non costituenti
cespuglio.
Elementi tipo dissuasori
di sosta in travertino o
peperino collegati tra
loro con elementi in
ferro di tipo tradizionale.

Qualora i dissuasori siano alti > od = 65
cm, l'elemento in ferro di raccordo deve
essere doppio, con quello più basso
posto a 20 cm dal piano di calpestio.

ALLEGATO - B - SISTEMI COORDINATI PER L'ARREDO URBANO DELLE AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AD USO DEI PUBBLICI ESERCIZI DELLA CITTA' STORICA.


C) - PEDANE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI

C1 - Pedane

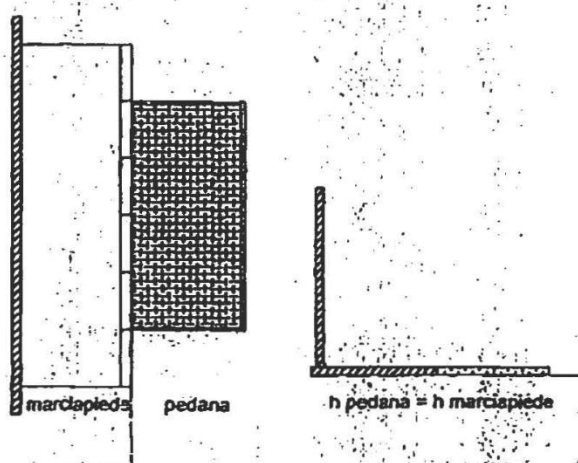

La dimensione della pedana non può superare il perimetro della Osp. L'altezza deve essere uguale a quella del marciapiede. I supporti di sostegno devono consentire il deflusso delle acque meteoriche. Materiali: doghe in legno o metallo zincato autoportante antisdrucciolo.

C2 - Elementi complementari

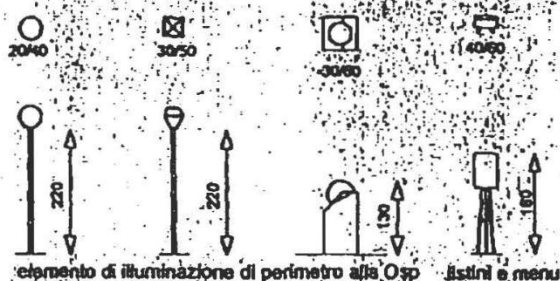

Elementi di illuminazione solo se autoportanti e posti a perimetro della Osp. Menu e listini posti solo all'entrata delle Osp.

C3 - Apparecchi di riscaldamento

Sono ammessi apparecchi di riscaldamento, purché rispettino le norme di legge e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco. Per quelli eventualmente alimentati ad energia elettrica: se posti a ridosso delle mura dell'esercizio devono essere posti ad altezza superiore ai vani di accesso; se posti nel perimetro della OSP non devono eccedere l'altezza e la lunghezza delle pannellature previste.